

Spustili jsme aktualizaci programu NZÚ DEKSOFT pro NZÚ 2021+




21. 10. 2021 | Autor: Ing. Tomáš Kupsa


Spustili jsem aktualizaci našeho programu NZÚ pro tvorbu energetického hodnocení pro dotační program Nová zelené úsporám. V tomto článku představujeme hlavní změny.

Spustili jsme aktualizaci programu NZÚ pro nový dotační program NZÚ 2021+. V tomto článku Vás chceme v rámci stručného návodu seznámit s největšími změnami oproti předchozím verzím. Výchozím stavem jsou jako dosud výpočty v aplikaci ENERGETIKA a TEPELNÁ TECHNIKA 1D (případně KOMFORT pro oblast B). V zadáních do těchto programu se novou NZÚ 2021+ prakticky nic nemění.


První změna nastává způsob energetického hodnocení. Nyní se volí možnosti NZU 2021+

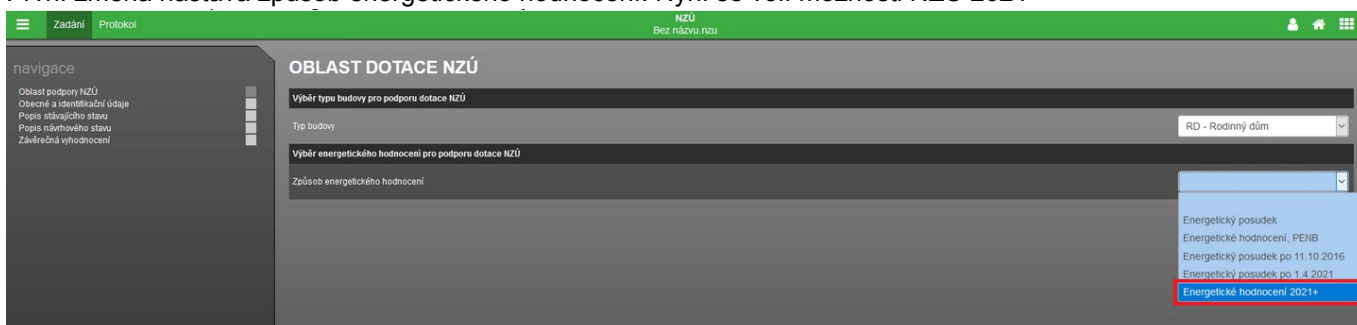


Dále vybíráme oblast podpory. Aplikace NZÚ je určena především pro oblasti podpory A a B. V případě, že žádáme o oblast podpory a zároveň v oblasti podpory C nebo D, volíme A+C+D Kombinace. Pro oblast C není vyžadováno vyhodnocení žádných výpočtových parametrů (s výjimkou solárního termického ohřevu, ale to je součástí projektové dokumentace). Pokud je součástí oblast podpory C, projeví se pouze v Návrhovém souboru dkp (například nový kotel na biomasu) a zahrne se do celkových parametrů úspor, které jsou součástí oblasti A.

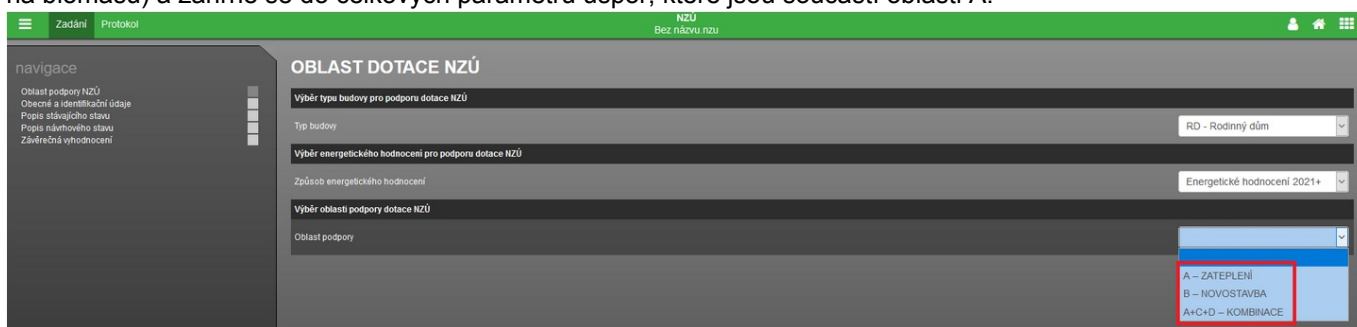


Dále postupujeme jako v dřívější verzi programu, vybereme podoblast a vyhodnocujeme.

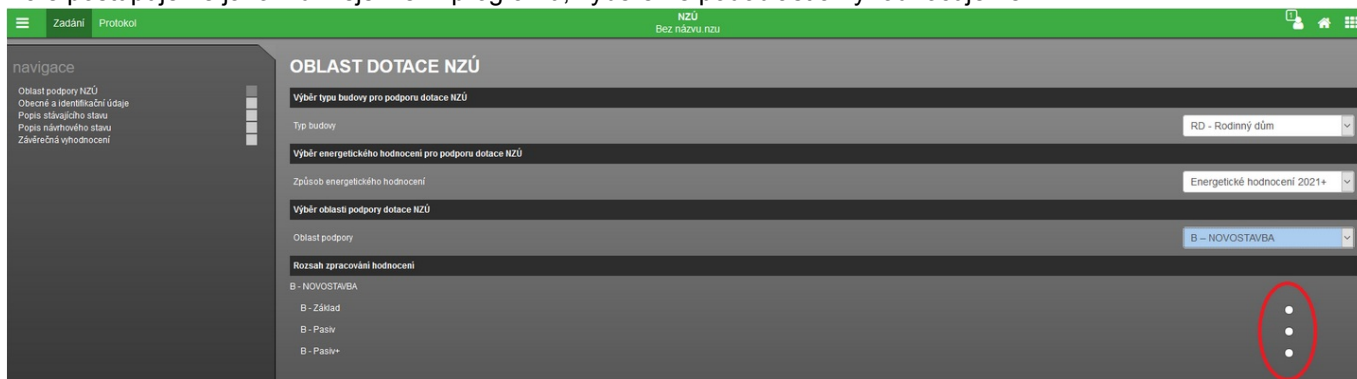


Pokud jsou součástí oblasti A i oblasti C nebo D, pak zaškrtneme podoblast A a následně, co je součástí (např. TČ, FVE, VZT).

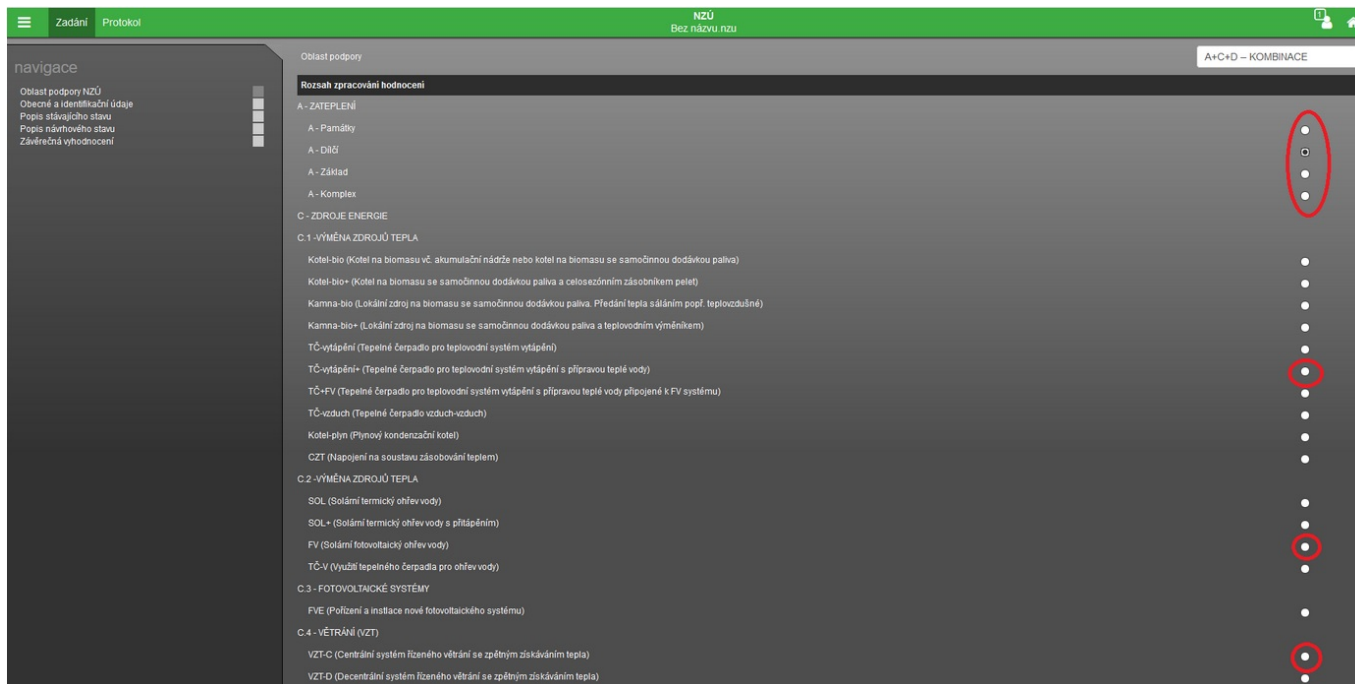


V popisu stávajícího stavu jsou pouze textová pole pro popis stávajícího objektu a samozřejmě schémata. V popisu návrhového stavu jsou textová pole pro popis návrhového stavu objektu - zde lze propsat popis z Energetiky souboru Návrhového stavu (Popis budovy a popis technických systémů).

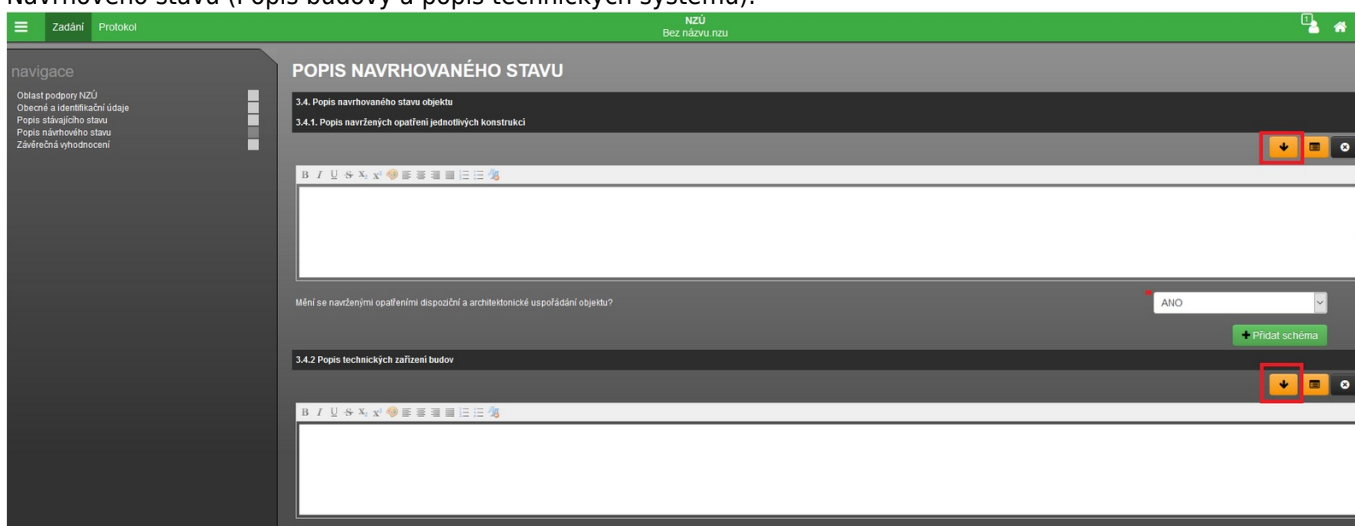


Dále pokud přidáme některou z podoblastí C nebo D, objeví se v popisu i příslušná pole pro popis. Tato pole slouží pouze pro popis opatření, ale přímo se v aplikaci NZÚ nevyhodnocují. Jejich vyhodnocení by bylo příliš komplikované a nepřehledné. Proto je na zpracovateli, aby si pohlídal plnění podmínek zdrojů.

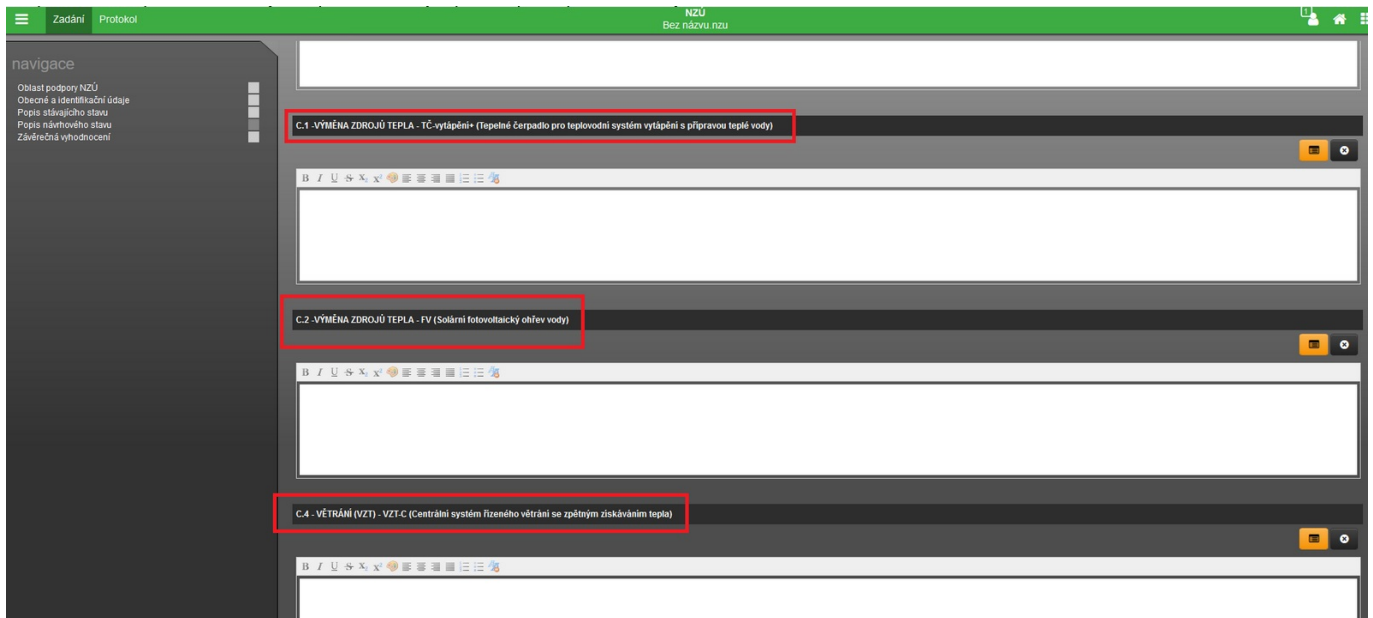

A závěrečné hodnocení je obdobné jako v předchozí verzi programu, pro NZÚ 2021+ mohou být jen jiná kritéria.

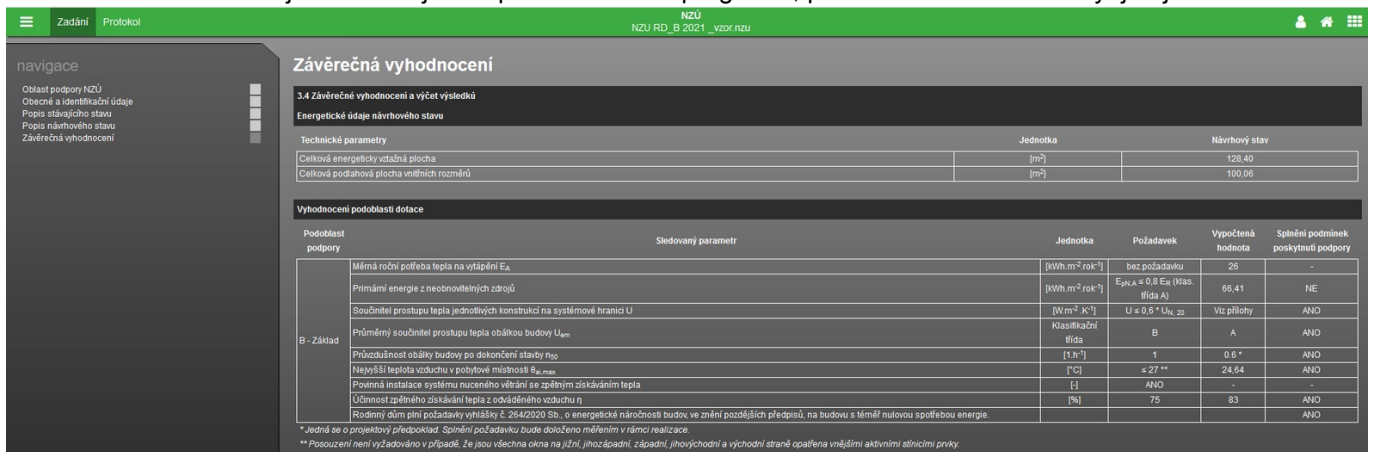

A na závěr už jen protokol, bez krycích listů. Krycí listy jsou nahrazeny hláškami do Enexu. Způsob nahrávání hlášek pro NZU je uveden v [tomto článku](#).

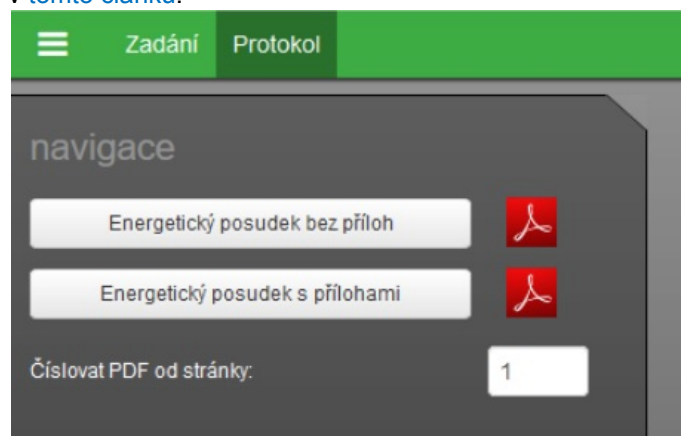

<http://deksoft.eu/technicke-forum/technicka-knihovna/story-173>