

29. 7. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga

Verze programu ENERGETIKA 6.0.6. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme.

Konkrétně se jedná o tyto funkce:

- 1) jednodušší zadání využití elektřiny z OZE pro místa využití, která nespotřebovávají elektřinu ze sítě**
- 2) hromadná editace pohyblivého zastínění Fsh,gl, Fsh,O, orientace, sklonu, způsobu zadání ploch**
- 3) katalog sezónních účinností rekuperace u VZT jednotek**
- 4) odečet zadaných výplní od neprůsvitných konstrukcí**
- 5) filtr v katalogu klimadat**
- 6) drobné funkce u FVE a STS (možnost natáčení azimutu atd.)**
- 7) modul ECB - doplnění rolety typu budovy do profilu užívání**

1) jednodušší zadání využití tepla z OZE produkující elektřinu pro místa využití, jež primárně nespotřebovávají elektřinu ze sítě

Doposud bylo obtížné postihnout tyto případy, jak bylo uvedeno v tomto [článku](#) v otázkách a odpovědích. Nově je to podstatně jednodušší. Přímou na podformuláři zadání FVE (nebo Ostatního OZE produkujícího elektřinu) je doplněna tato možnost.

Pokud FVE dodává teplo i pro místo spotřeby (TV, vytápění), které standardně pokrývá neelektrický tepelný zdroj (např. kotel na zemní plyn apod.), tak v roletě zvolíme ANO. Následně zvolíme, zda-li produkovaná elektřina pro tento předehev je odebrána před (DC) nebo za měničem (AC). Poté volíme obdobně jako u STS místo upotřebení: příslušný systém přípravy TVsys a případně i vytápěné zóny. Stejně jako u STS platí, že k jednomu OZE produkujícímu elektřinu a využívanému na teplo lze přiřadit konkrétní TVsys a popřípadě i konkrétní vytápěnou zónu jen 1x.

Tento způsob využití lze v programu kombinovat u konkrétního TVsys nebo vytápěné zóny i s STS. Zde platí (v programu defaultně nastaveno), že přednost využití má teplo dodané z STS. Jejich současná instalace je spíše teoretická než praktická, ale program i s jejich současným zadáním si umí poradit výše zmíněným způsobem.

Systém OZE produkující elektřinu napojen přímo pro dodávku tepla (případy, kdy napojená místa nejsou standardně kryta elektřinou ze sítě)?	ANO
Odeběr elektřiny z FVE pro výrobu tepla ještě před střídačem napětí?	NE
Kam dodává teplo tento zdroj OZE	příprava TV a vytápění
Systém přípravy TVsys, na který je tento zdroj OZE napojen (dodává teplo)	TVsys 1
Vytápěné zóny, kterým tento zdroj OZE dodává teplo	☒ Z1

V protokolu mezivýsledků je u každého systému přípravy teplé vody TVsys (a obdobně i u vytápěné zóny, pokud je k takovému OZE přiřazena) v tabulce uvedeno pro konkrétní OZE:

zeleně ohraničeno v tabulce níže:


- jeho celková produkce tepla (čili využitelné teplo)
- využitá teplo pro tuto konkrétní aplikaci
- podíl využitého k využitelnému teplu
- podíl využitého tepla k potřebě tepla pro danou aplikaci (v tomto případě konkrétní TVsys)

V případě více zdrojů OZE současně přiřazených ke konkrétní aplikaci (v tomto případě konkrétní TVsys) je v

červeně vyznačeném řádku uveden součet využitelného tepla z OZE touto aplikací.

SPOTŘEBA ENERGIE NA PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY													
měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SUMA
$V_{nd,TVsys1}$ (m ³)	3,4	3,1	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	40,3
$Q_{W,Vnd,TVsys1}$ (kWh)	199	180	199	192	199	192	199	199	192	199	192	199	2 340
$\Delta Q_{W,em,TVsys1}$ (kWh)	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	123
$\Delta Q_{W,dis,TVsys1}$ (kWh)	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	82
$\Delta Q_{W,st,TVsys1}$ (kWh)	37	33	37	36	37	36	37	37	36	37	36	37	433
$Q_{W,nd,TVsys1}$ (kWh)	253	228	253	245	253	245	253	253	245	253	245	253	2 978
$\Delta Q_{W,dis+st,ext,TVsys1}$ (kWh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$\Delta Q_{W,gen,TVsys1}$ (kWh) ³⁾	-7	-5	-5	-3	-2	-2	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-52
$Q_{OZE,TVsys1}$ (kWh)	25	44	86	135	177	174	171	162	103	67	30	18	1 191
$Q_{W,OZE,FVE1}$ (kWh)	25	44	86	135	177	174	171	162	103	67	30	18	1 191
$Q_{OZE,FVE1}$ (kWh)	25	44	86	135	177	174	171	162	103	67	30	18	1 191
$q_{ss,OZE,FVE1}$ (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
$f_{OZE,FVE1}$ (%)	10	19	34	55	70	71	68	64	42	27	12	7	40
Q_{TVsys1} (kWh)	246	223	248	242	251	243	251	250	241	247	238	246	2 926

tabulka je jako vždy doplněna grafem:

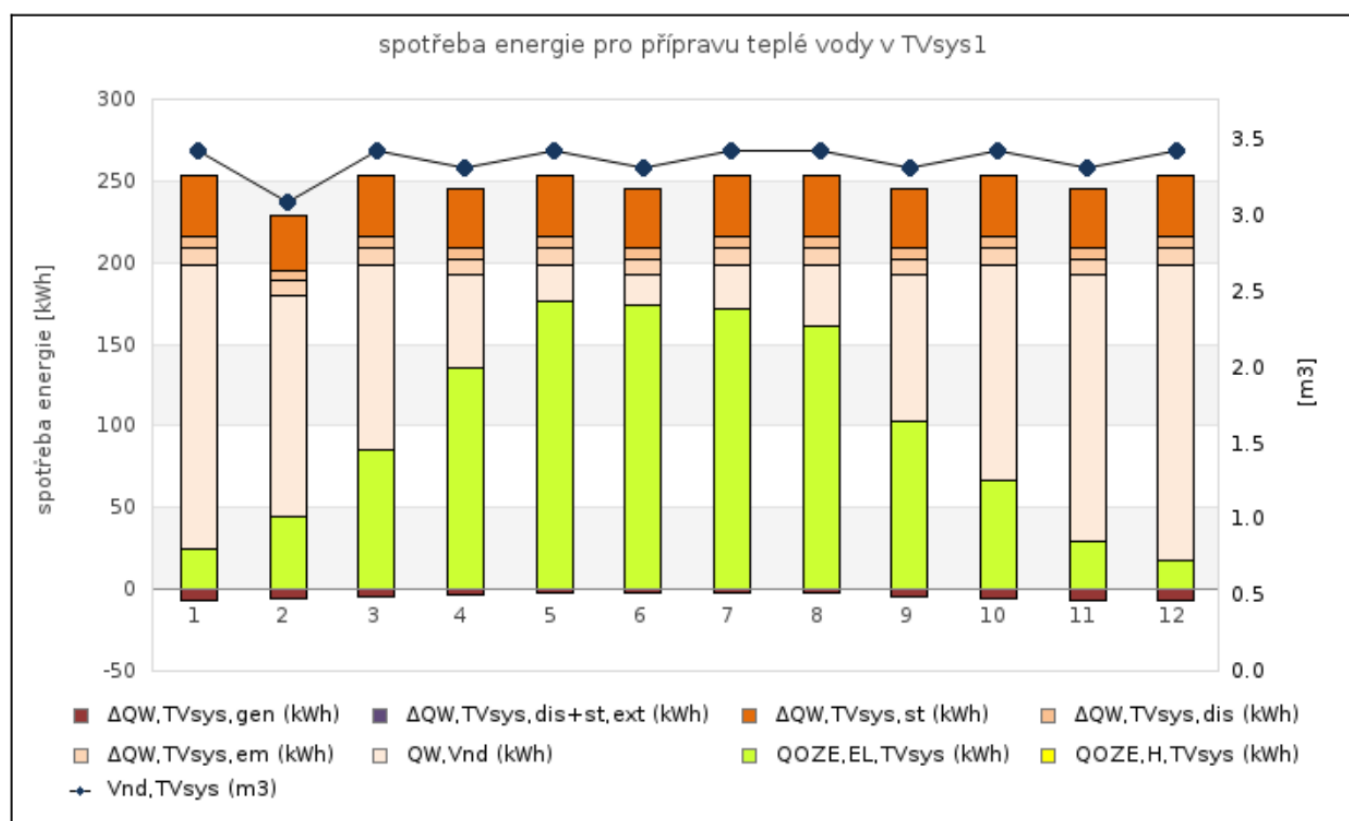


Poznámka: Standardně je ve všech protokolech u FVE uváděna produkce elektřiny AC. Pokud je pro předehřev odebírána elektřina (DC) ještě před měničem (střídačem), je její produkce využitelná na teplo vyšší o účinnost měniče. Upotřebení elektřiny na teplo se předpokládá vždy pomocí el. patrony v akumulačním zásobníku, takže výsledné využitelné teplo = elektřina * 99% (účinnost topné patrony). Pokud je pro daný výpočetní krok využitelného tepla více, než je pro přiřazenou aplikaci potřebné (TVsys, vytápěná zóna), je přebytečná elektřina (AC) dále standardně odečítána od spotřeby elektřiny, která by jinak byla spotřebovávána ze sítě. Z hlediska struktury programu má při tomto zadání přednost využití tepla před přímým využitím elektřiny. V některých budoucích verzích programu umožníme i opačnou přednost (přednost přímého využití AC elektřiny z FVE před akumulací přebytků na teplo). To vede na iterační výpočty v případech, kdy teplá voda je připravována elektrickým

bojlerem a současně slouží bojler i pro akumulaci přebytků elektrické energie.

2) hromadná editace pohyblivého zastínění Fsh,gl, pevnými překážkami Fsh,O, orientace, sklonu, způsobu zadání ploch

Na formuláři zadání PLOCHY je u každé zóny nově možnost hromadně editovat (čili hromadně zadávat) pro více vybraných konstrukcí v zóně sklon, orientaci, zastínění pohyblivými stínícími prvky Fsh,gl (pro výplně) a zastínění pevnými překážkami Fsh,O.

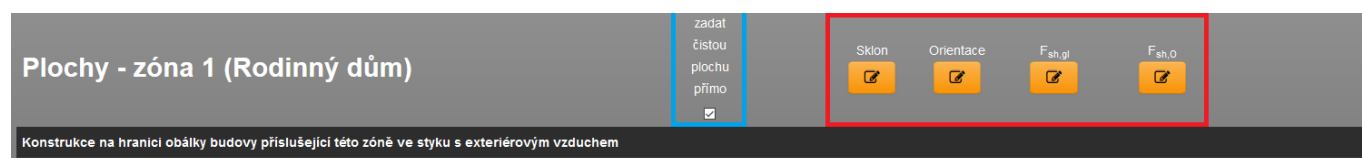

Princip hromadné editace je jednoduchý. Po zadání a přiřazení konstrukcí (formulář zadání KONSTRUKCE) k dané zóně na jejím formuláři zadání PLOCHY otevřeme příslušný modál pro hromadnou editaci (na obrázku výše červeně vyznačeny). V něm zadáme/vybereme příslušnou volbu stejně, jako kdybychom to učinili u konkrétní konstrukce. V modálním okně pro hromadnou editaci pak jen navíc vybereme konstrukce v zóně, na které se má toho hromadné zadání aplikovat a dáme potvrdit. To je celé. K takto vybraným konstrukcím se automaticky propíše nastavené zadání.

Níže příklad modálního okna pro hromadnou editaci zastínění Fsh,O. Pro modální okna zastínění Fsh,O a Fsh,gl je společné to, že pro hromadnou aplikaci zastínění vybrat rychle všechny konstrukce nebo jen konstrukce o určité orientace nebo individuálně vybrat konkrétní konstrukci - viz červeně vyznačené volby. U hromadné editace sklonu a orientace rychlé přiřazené jen podle orientace ke světovým stranám není.

Modře vyznačená funkce umožňuje nahrát do modálního okna pro hromadnou editaci již nějaké zastínění zadané dříve u konkrétní konstrukce a to pak upravit a aplikovat na vybrané konstrukce.

Katalog průměrných účinností systémů rekuperace u VZT

Vyběr katalogu

ČSN 73 0331-1: 2020

Vyhledat

Aktuálně vybraná položka

křížový deskový výměník

Použít položku

deskový výměník

křížový deskový výměník

protiproudý výměník (kanálový)

rotační výměník (sorpční) + tabulkový pohon oběžného kola

neprímé výměníky a kapalinovým okruhem MIN hodnota + tabulková spotřeba čerpadel kapalinového okruhu (plynulá regulace)

neprímé výměníky a kapalinovým okruhem MIN hodnota + tabulková spotřeba čerpadel kapalinového okruhu (regulace ON/OFF)

neprímé výměníky a kapalinovým okruhem MAX hodnota + tabulková spotřeba čerpadel kapalinového okruhu (plynulá regulace)

neprímé výměníky a kapalinovým okruhem MAX hodnota + tabulková spotřeba čerpadel kapalinového okruhu (regulace ON/OFF)

Název položky

křížový deskový výměník

Účinnost zpětného získávání tepla

Rozsah objemů $V_{obj,MAX}$ (m ³ /h)				η_{UZR} (%)
< - od včetně	0	> - do včetně	600	80
(- od mimo	600	> - do včetně	5000	75
(- od mimo	5000	bez omezení		60

Účinnost

Pomocná energie

Zdroj

4) odečet zadaných výplní od neprůsvitných konstrukcí

Pro neprůsvitné konstrukce je tato funkce dostupná v případě, že její plochu zadáváte pomocí rozměrů a opakováním (d x v x počet ks). V opačném případě zadáváte, jako doposud, vždy jen čistou plochu neprůsvitné konstrukce jako doposud.

Jelikož po vystavení verze programu 6.0.6 je možné (dle zvyklostí uživatele a typu objektu), že bude tento způsob zadání poměrně intenzivně využíván, doplnili jsme i možnost hromadné editace způsobu zadání plochy konstrukcí: přímo zadanou čistou plochou nebo pomocí rozměrů a opakování konstrukce. Viz modře vyznačeno na prvním obrázku v bodě ad 2) popisujícím hromadnou editaci.

Pokud plochy zadáváme pomocí rozměrů (zatržítka u dané konstrukce nezatrženo), tak u neprůsvitné konstrukce se automaticky nabídnou výplně pro odečtení z její hrubé plochy "Ahrubá".

Pokud máme u konstrukcí k exteriéru pro danou orientaci ke světové straně pouze jednu neprůsvitnou konstrukci, stačí pouze zatrhnout všechny nabízené výplně a odečtení výplní je hotovo. U neprůsvitné konstrukce se totiž při výpočtu dle EN ISO 52 016-1 pro automatický odečet nabízí jen ty výplně se stejnou orientací a sklonem. U výpočtu dle normy EN ISO 13 790 se pro odečet u neprůsvitné konstrukce nabízí všechny zadané výplně, protože u této normy se u neprůsvitných konstrukcí nezadává orientace ke světovým stranám.

VYP-9	Střešní okna	exteriér	1.200	1,8	1	1	1,8	■	1,8	45	V	1	0,75	0,98	1,40
VYP-10	Dveře V	exteriér	1.200	2,1	1	1	2,1	■	2,1	90 (v)	V	1	0,75	1,19	1,70
VYP-11	Okna Z 8,4	exteriér	1.000	8,4	1	1	8,4	■	8,4	90 (v)	Z	1	0,75	1,05	1,50
VYP-12	Okna Z 1,9	exteriér	1.000	1,9	1	1	1,9	■	1,9	90 (v)	Z	1	0,75	1,05	1,50
VYP-13	Střešní okna	exteriér	1.200	1,8	1	1	1,8	■	1,8	45	Z	1	0,75	0,98	1,40
STN-14	Obvodová st	exteriér	0.209	38,52	1	1	38,52	■	36,32	90 (v)	S		0,75	0,21	0,30
Odečíst výplně: Všechny VYP-1 VYP-2 ☒ ☒ ☒															
STN-15	Obvodová st	exteriér	0.209	38,52	1	1	38,52	■	26,4200	90 (v)	J		0,75	0,21	0,30
Odečíst výplně: Všechny VYP-3 VYP-4 VYP-5 VYP-6 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒															
STN-16	Obvodová st	exteriér	0.209	37,38	1	1	37,38	■	32,4800	90 (v)	V		0,75	0,21	0,30
Odečíst výplně: Všechny VYP-7 VYP-8 VYP-10 ☒ ☒ ☒ ☒															
STN-17	Obvodová st	exteriér	0.209	37,38	1	1	37,38	■	27,0800	90 (v)	Z		0,75	0,21	0,30

Nově také na závěr sekce výčtu konstrukcí přilehlých k exteriéru na formuláři zadání PLOCHY přibyla i kontrolní tabulka s výčtem zadaných plochy podle typu konstrukce (VYP, STN, STR, PDL) a podle její orientace ke světovým stranám. Sklony konstrukcí 0° a 180° jsou zařazeny v tomto výpočtu mezi horizontální konstrukce.

STR-19	střecha Z	exteriér	0.158	61	1	1	61	■	59,2	45	Z		1,00	0,17	0,24
Odečíst výplně: Všechny VYP-13 ☒ ☒															
souhrnná plocha (m²) konstrukcí zóny k exteriéru															
	J	JV	JZ	V	Z	SZ	SV	S	H	celkem	A_{VY}/A_F				
VYP	12,1	-	-	6,70	12,1	-	-	2,20	-	33,1	21,3 %				
STN	26,4	-	-	32,5	27,1	-	-	36,3	-	122					
STR	-	-	-	59,2	59,2	-	-	-	-	118					
PDL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
celkem	38,5	-	-	98,4	98,4	-	-	38,5	-	274					
Vnitřní dělící konstrukce na hranici obálky zóny přilehlé k sousední budově (prostoru)															

V tomto výčtu vpravo je také po každou zónu uveden poměr plochy VYP / (VYP+STN). Čili podíl prosklení z fasády zóny. Je to pouze orientační hodnota, jelikož nerozlišuje sklon konstrukcí u výplní ani u stěn (nelze nijak porovnávat s hodnotou uvedenou v protokolu PENB, kde je to uvedeno za celou budovu, a kde do podílu vstupují jen konstrukce s odklonem o svislice 30°).

5) filtr v katalogu klimadat

Funkce využitelná spíše jen pro zpracování energetických studií a energetických auditů. Pomocí tohoto filtru v katalogu klimadat můžeme vyfiltrovat ty položky v katalogu (konkrétní klimatická data), která obsahují žádané údaje. Nebo chceme-li v katalogu zobrazit pouze data s hodinovými vstupy apod.

Katalog klimadat

Výběr katalogu

Zobrazit vše

Vyhledat

Aktuálně vybraná klimadata

Použít klimadata

Nový filtr

Zrušit filtr

Filtrování položek v katalogu

+ CZ

+ SVK

+ TP STOVACÍ

Filtrování položek v katalogu

Nový filtr

Zrušit filtr

	měs	hod
Teplota vnějšího vzduchu	☐	☐
Relativní vlhkost vzduchu	☐	☐
Parciální tlak vodní páry ve vzduchu	☐	☐
Teplota rosného bodu	☐	☐
Absolutní vlhkost vzduchu	☐	☐
Globální sluneční záření na vodorovnou plochu	☐	☐
Difuzní sluneční záření na vodorovnou plochu	☐	☐
Přímé sluneční záření na vodorovnou plochu	☐	☐
Rychlost větru	☐	☐
Směr větru odkud vané (azimut ve stupních)	☐	☐
Tlak vzduchu (celkový atmosferický tlak vzduchu)	☐	☐
Zadání celkového záření na základě sklonu (β°) a orinetace konstrukce (γ°)	☐	
Globální sluneční záření na plochu normály k směru slunečních paprsků		☐
Přímé sluneční záření na plochu normály k směru slunečních paprsků		☐

Filtrovat

6) drobné funkce u FVE a STS (možnost natáčení azimutu, pole pro doplnění údajů pro protokol PENB)

6a) - natáčení azimutu budovy i u OZE

U OZE typu FVE (pokud je výpočet produkce dle EN 15 361) a STS (pokud je výpočet produkce dle TNI 73 0302) je nově možnost volit, zda-li se orientace takto zadaných OZE mění také při využití funkce natáčení azimutu celé budovy. Doposud tato možnost nebyla a tyto zadané OZE se automaticky nenatáčely, na což se muselo v zadání pamatovat a po otočení budovy dodatečně změnit orientaci těchto OZE. To samozřejmě jen v případech, kdy dané OZE byly instalovány na budově.

Pro připomenutí stávající funkce natáčení azimutu budovy na formuláři ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Azimut budovy

-45°

+45°

STS:

Orientace solárních kolektorů ke světovým stranám - azimut $0^\circ = \text{Jih}$ (a_{STS})

0° (J)

Při natáčení azimutem budovy natáčet i zadanou STS

☒

Poznámka: Při natáčení azimutem budovy se může původně zadaná orientace STS dostat mimo meze, pro něž je k dispozici dle dané normy validní zadání. Pro STS je to konkrétně interval azimutů $\langle -45^\circ = \text{JV} ; +45^\circ = \text{JZ} \rangle$. Mimo tyto orientace nejsou k dispozici dle TNI 73 0302 k dispozici vstupy a program v takovém případě vykáže výpočtovou produkci tepla z STS 0 kWh/rok. Současně je na to v zadání upozorněno červenou poznámkou.

Orientace solárních kolektorů ke světovým stranám - azimut $0^\circ = \text{jih}$ (a_{STS}) - 105°

Při orientaci STS mimo interval azimutů $< -45^\circ$ (JV) ; $+45^\circ$ (JZ) > nenabíží TNI 73 0302 výpočetní vstupy. Pro orientaci mimo tento interval bude uvažována výpočtová produkce z STS 0 kWh/rok.

Při natažení azimutem budovy natáčet i zadanou STS ☒

FVE:

Orientace PV systému ke světovým stranám J

Při natažení azimutem budovy natáčet i zadanou FVE ☒

Poznámka: Při natažení azimutem budovy se může původně zadaná orientace FVE dostat mimo meze, pro něž je k dispozici dle dané normy validní zadání. Pro FVE je to konkrétně interval azimutů $< -90^\circ = V$; $+90^\circ = Z$ >. Mimo tyto orientace nejsou k dispozici dle EN 15 316 k dispozici vstupy a program v takovém případě vykáže výpočtovou produkci elektřiny z FVE 0 kWh/rok. Současně je na to v zadání upozorněno červenou poznámkou.

Orientace PV systému ke světovým stranám SV

Při natažení azimutem budovy natáčet i zadanou FVE ☐

Úhel sklonu PV systému 30°

Korekční faktor orientace sklonu PV systému $t_{\text{it}} =$ - -

Pro orientace S, SV, SZ nestanovuje norma EN 15 316 korekční faktor podlé dopadajícího záření

6b) - katalogizace typických FVE panelů

Vystavením verze 6.0.5 neskončil v programu ENERGETIKA převod vstupních typických údajů na katalogy. Ve verzi 6.0.6 pokračujeme v tomto trendu katalogem typický špičkových výkonů a účinností FVE panelů (údaj pro protokol PENB):

Typ PV systému monokrystalický křemík MAX

Špičkový výkon $K_{\text{PV,pk}} =$ 200 W/m^2

Účinnost $\eta_{\text{PV,ref}} =$ 20 %

Katalog typů FVE panelů

Výběr katalogu Zobrazit vše

Vyhledat

Aktuálně vybraná položka monokrystalický křemík MAX

Použít

	Název	$K_{\text{PV,pk}} =$	W/m^2	$\eta_{\text{PV,ref}} =$	%
+ TESTY zadaná typů panelů	monokrystalický křemík MAX	200		20	
+ EN 15 316.4.6: 2014					
- EN 15 316.4.3: 2017					
monokrystalický křemík MIN					
monokrystalický křemík PRŮMĚR					
monokrystalický křemík MAX					
polykrystalický (multikrystalický) křemík MIN					
polykrystalický (multikrystalický) křemík PRŮMĚR					
polykrystalický (multikrystalický) křemík MAX					

6c) - další drobné úpravy u OZE

Konkrétně jde o sjednocení způsobu zadání čerpadla solárního okruhu skrz různé způsoby zadání STS (TNI 73 0302, vlastní zadaná produkce přímo vyplněná nebo načtená z csv souboru). Možnost volit vlastní provozní dobu čerpadla tohoto čerpadla.

Dále o možnost vyplnit rozměry jednotlivých FVE panelů a počet jejich kusů - údaje pro protokol PENB. U STS údaj o

počtu panelů - údaj pro protokol PENB.

Údaj o objemu solárního zásobníku u STS - údaj pro protokol PENB. Možnost vyplnění informativního údaje o měrné denní ztrátě solárního zásobníku.

U FVE doplnění vstupů u činitele f_{perf} dle EN 15 316-4-3:2017. Doplnění aktuálnější hodnotu typické účinnosti měniče.

7) modul ECB - doplnění rolety typu budovy do profilu užívání (ještě doplnění v návaznosti na vystavení 6.0.5)

Toto doplnění se týká pouze modulu ECB. V souvislosti s vystavením verze 6.0.5 a tím i umožnění zadávat vlastní profily užívání, bylo nutno doplnit tuto roletu (katalog profilů, modální okno profilu) s výběrem typu budovy pro výběr tabulkových požadavků. Jelikož pro účely normalizovaného hodnocení je nutno volit pouze předdefinované profily užívání, nemá tato nově doplněná informace vliv na uváděné požadavky. Funkce míří spíše na energetické studie apod., kde je možno požadovat vlastní profily užívání.

Spotřebiče:

Vnitřní tepelné zisky od zařízovacích elektrických spotřebičů $\Phi_{int,A}$ 6 W/m^2

Časový podíl provozu zařízovacích předmětů f_A 1 -

Typ budovy, resp. zóny: (pro modul ECB)

Základní typ užívání budovy, resp. zóny RD – rodinný dům

Uložit

ZÁVĚREM:

Vystavené funkce pomáhají dále vylepšovat uživatelský a funkční komfort zpracování hodnocení energetické náročnosti budov. Uvedené funkce jsou výsledkově plně kompatibilní s předchozí verzí.

<https://deksoft.eu:80/technicke-forum/technicka-knihovna/story-169>